GUANTI DIELETTRICI da GP-00 a GP-4

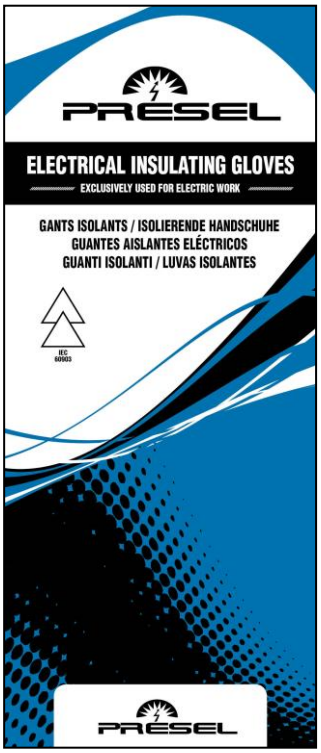

CEI EN 60903 : 2005
IEC 60903 : 2014

UTILIZZO

- **Protezione individuale contro lo shock elettrico per tensioni da 500 a 36000 V.**
- **Questi guanti in lattice devono essere usati con sovraguanti in pelle per la protezione meccanica**
- **L'uso dei sottoguanti in Nomex è consigliato per un maggior comfort ed igiene.**

CARATTERISTICHE

- **Conformi alle IEC 60903:2014.- CEI EN 60903:2005**
- **Guanti isolanti da classe 00 (500V) a classe 4 (36 000V)**
- **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in categoría III**
- **Materiale : Lattice Naturale di colore beige**
- **Forma ergonomica per una buona sensibilita e manovrabilità.**
- **Categoria AZC (resistente agli Acidi , all'Ozono e alle basse temperture) o RC (resistente agli Acidi, agli Oli , all'Ozono e alle basse temperture**
- **Marcatura conforme alle Norme CEI 60903**
- **Manuale di Utilizzo**

GAMMA

			Tensione massima (V)		Peso
Codice	Classe	Categoria	AC	DC	(gr)
GP-00-*	00	AZC	500	750	90
GP-0-*	0	RC	1 000	1 500	200
GP-1-*	1	RC	7 500	11 250	270
GP-2-*	2	RC	17 000	25 500	450
GP-3-*	3	RC	26 500	39 750	560
GP-4-*	4	AZC	36 000	54 000	800

(*) aggiungere la taglia : 08 = taglia 8 / 09 = taglia 9 / 10 = taglia 10 / 11 = taglia 11

MARCATURA

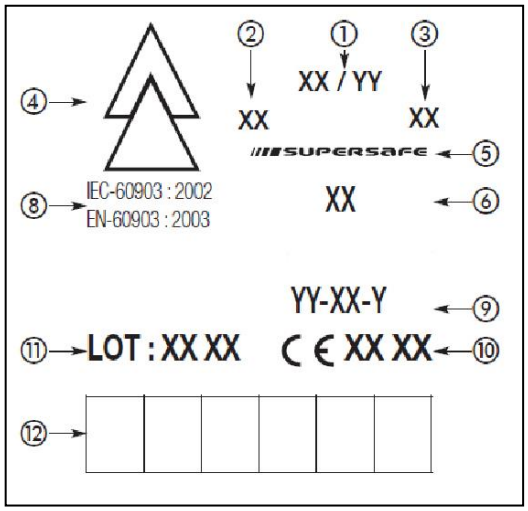

1 - CLASSE/CATEGORIA
2 – MESE DI FABBRICAZIONE
3 – ANNO DI FABBRICAZIONE
4 – SIMBOLO DOPPIO TRIANGOLO
5 – MARCA
6 – TAGLIA
8 – NORMA DI RIFERIMENTO
9 – REFERENZA COMMERCIALE/CODICE SU CERTIFICATO CE
10 MACATURA CE – NUMERO

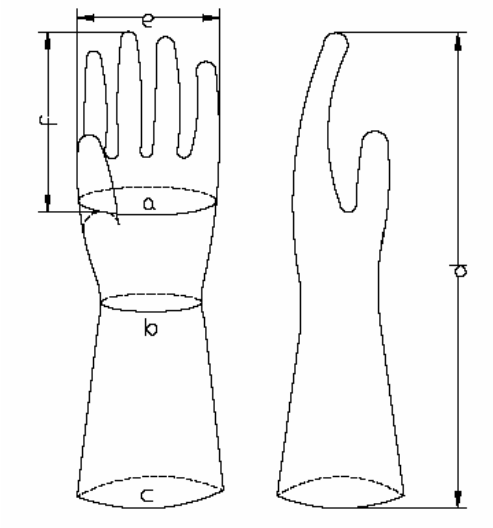

DIMENSIONI (mm)								
Codice	Taglia	a	b	c	d	e	f	spessore
GP-00-9	9	235	230	340	360	100	110	1,10
GP-00-10	10	255	240	350	360	110	115	1,10
GP-0-9	9	235	230	340	360	100	110	1,60
GP-0-10	10	255	240	350	360	110	115	1,60
GP-1-9	9	235	230	340	360	100	110	2,10
GP-1-10	10	255	240	350	360	110	115	2,10
GP-2-9	9	235	230	340	360	100	110	2,90
GP-2-10	10	255	240	350	360	110	115	2,90
GP-3-9	9	235	230	340	360	100	110	3,50
GP-3-10	10	255	240	350	360	110	115	3,50
GP-3-11	11	280	255	360	360	125	120	3,50
GP-4-10	10	255	240	350	410	110	115	4,20
GP-4-11	11	280	255	360	410	125	120	4,20

RACCOMANDAZIONI

- **Senza limite di vita , a seconda dell'uso .**
- **Conservazione: I guanti devono rimanere nella loro confezione, né compressi, né piegati, né immagazzinati nei pressi di una fonte di calore; temperatura di Stoccaggio 10/21 ° C.**
- **Controlli prima di ogni utilizzo: Verifica visiva e Verifica Pneumatica .**
- **I guanti isolanti a condizione che siano stati conservati nelle condizioni di stoccaggio raccomandate, devono essere testati entro 12 mesi dalla data di produzione . Tutti i guanti isolanti messi in servizio devo essere testati ogni 6 mesi,**
- **Le verifiche consistono in un gonfiaggio del guanto per rilevare eventuali fori , un controllo visivo metre il guanto e gonfio e una verifica dielettrica secondo le norme IEC EN 60903.**
- **SI raccomanda anche un ispezione dell'interno del Guanto.**
- **Per i guanti Classe 0 e 00: è considerata sufficiente la verifica Pneumatica che consiste nel gonfiaggio del guanto per rilevare eventuali fori , un controllo visivo mentre il guanto e gonfio. La Verifica dielettrica non è necessaria ma può essere realizzata su richiesta.**
- **Questi suggerimenti sono riportati nel manuale d' uso dei guanti, in conformità alla norma IEC EN 60903 (allegato informativo).**
- **La data del primo utilizzo dei guanti e le date dei controlli saranno segnati negli spazi previsti sui guanti.**

ACCESSORI VARI

- **CG-981: sovraguanto in cuoio per la classe 00 e 0**
- **CG-991: sovraguanto in cuoio per la classe 1,2,3 e 4.**
- **CG-37 : sotto guanto ignifugo**
- **CG-117 : Verificatore Pneumatico**
- **CG-36 : Sacca di Protezione .**
- **CG-35/2: Custodia di protezione (in platstica)**